



Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL.
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

ORIGINAL

A. DOCUMENTACION DE CREDENCIALES



FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE (ANEXO 2)

Fecha: 20 de Abril 2022_____



1. Nombre/ Razón Social del Oferente: REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL ,SRL

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130-324824

4. RPE del Oferente: 8781

5. Domicilio legal del Oferente: AV.INDEPENDENCIA CALLE 11 EL CACIQUE NO.30, SANTO DOMINGO D.N.

6. Información del Representante legal autorizado del Oferente:

Nombre: FELIPE MONTAS

Dirección: EL CACIQUE SANTO DOMINGO,D.N..

Números de teléfono y fax: 809-487-1012

Dirección de correo electrónico: aguerosurielrefrielectricos@gmail.com



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 1)

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a el Pliego de Condiciones para la comparación de precios de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:
CP-CPJ-BS-03-2022
- b) De conformidad con el Pliego de Condiciones; las especificaciones técnicas detallando los tipos de materiales, calidad y reglamentaciones correspondientes para la ejecución del proyecto; los planos arquitectónicos, estructurales y técnicos que regirán el alcance del proyecto y sus componentes; y el listado de cantidades, nos comprometemos a ejecutar el servicio u obra objeto de esta comparación de precios.
ADQUISICIONE INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 150 KILOVATIOS, UN TRANSFER SWITCH DE 600 AMPERES, ACCESORIOS PARA INSTALACION, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 500 GALONES Y BASE PARA COLOCAR PLANTA (PLATEA), PARA SER INSTALADO EN NAVE DE 4000 MTS CUADRADOS, UBICADA EN EL KM 22 DE LA CARRETERA DUARTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (120) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de Condiciones de este proceso de compras por comparación de precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con el presente Pliego de Condiciones, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta comparación de precios no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

FELIPE MONTAS en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre de representación de REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.

Firma

Sello





Registro de Proveedores del Estado Constancia de inscripción

RPE: 8781



Fecha de Registro: 3/10/2008
Razón Social: Refrielectricos Agüero Suriel, SRL
Género: Masculino
Certificación MIPYME: Sí
Clasificación Empresa: Micro Empresa
Ocupación:
Domicilio: Calle Francisco Del Rosario Sánchez, 0, Villa Mella
 11201 - REPÚBLICA DOMINICANA
Persona de Contacto: Rosanna Masiel García

Fecha Actualización: 10/3/2018
No. Documento: 130324824 - RNC
Provee: Servicios,Bienes
Registro de Beneficiario: Sí
Estado: Activo
Motivo:

Observaciones:



Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
26120000	Alambres, cables y arneses
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0222951228381**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L**, RNC No. **130324824**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veintidos (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: X1MB-ZPZ3-L1D1-6485-0021-3167 sha1: YINHuMg1wh9wv9y9P/kRqcyR1M= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 X1MB-ZPZ3-L1D1-6485-0021-3167

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, FELIPE MONTAS, DOMINICANO, MAYOR DE EDAD, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 001-1119384-3, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL CACIQUE SANTO DOMINGO, D.N., en calidad de GERENTE, actuando en nombre y representación de REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL,SRL, AV.INDEPENDENCIA CALLE 11 EL CACIQUE NO.30, SANTO DOMINGO D.N., conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio de presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria a la comparación de precios No. CP-CPJ-BS-03-2022 del Consejo del Poder Judicial Contratación de obras de remodelación en sedes principales de los palacios de justicia del poder judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Pliego de Condiciones.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (Refrielectricos Agüero Suriel,SRL) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a los Veinte (20) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022).



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBRA: "Instalación Sistema de Iluminación Primera Brigada Ejército Nacional"

LOCALIZACIÓN: Autopista Duarte Kilómetro 25, Municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

CONTRATISTA: Refrielectricos Agüero Suriel S. R. L.

CONTRATO No.: 0013537

FECHA ORDEN DE INICIO: 04-Abr-13

FECHA PRE-RECEPCIÓN: 19-Abr-13

FECHA DE RECEPCIÓN: 24-Abr-13

QUIENES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO, CONSTITUIDOS EN COMISIÓN DE RECEPCIÓN, HACEN CONSTAR POR MEDIO DE ESTA ACTA QUE EL CONTRATISTA HA COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 0013537, FIRMADO CON LA CNE Y HA LLEVADO A CABO LAS CORRECCIONES INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN.

POR CUANTO Y NO HABIENDO NINGUNA OBJECCIÓN, ESTA COMISIÓN RECIBE FORMALMENTE EN ESTA FECHA LA OBRA EJECUTADA.

PARTICIPANTES COMISION DE RECEPCION

POR LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA


Ing. Miguel Sarante
Enc. Infraestructura y Mmto.



Ing. Adalberto Tejada
Consultor Técnico


Lic. Roberto Caba
Encargado Servicios Generales


Lic. Nathalie Sanchez
Encargada de Compras


Lic. Yuly Procter
Enc. Interina Depto. Administrativo

SUSCRIPTORES CONTRATO

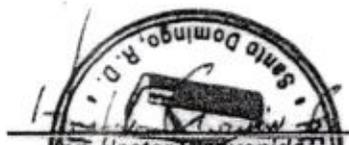
Ing. Hector Benvenido Guzman (Ref. Electrico Agüero Suriel)
Contratista


Lic. Enrique Ramirez
Presidente C. N. E.



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0006

Fecha de emisión: 25/3/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: SIUBEN-2022-00007

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la oficina principal y las regionales

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Refrielectricos Agüero Suriel, SRL

RNC: 130324824

Nombre comercial: Refrielectricos Agüero Suriel, SRL

Domicilio comercial: Francisco Del Rosario Sánchez, 11201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-487-1012

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 512,592.00

Moneda: DOP



Detalle



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma
Sistema Unico de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, D.R.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102201	Contratación de servicio de mantenimiento de los generadores eléctricos de la oficina principal y las regionales	1.00	UD	434,400.00	434,400.00		78,192.00	0.00	512,592.00

Subtotal RD\$	434,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,192.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	512,592.00

Observaciones: Se debe coordinar con el departamento administrativo y servicios generales las visitas para fines de mantenimiento de las plantas a las regionales y oficina principal.

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación de servicio de mantenimiento de los generadores eléctricos de la oficina principal y las regionales	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/4/2023 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma


Nombre y Apellido





Suplidores Eléctricos
García Suriel, S.R.L.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES,
RESIDENCIALES Y DE ALTA TENSION EN GENERAL



A Quien Pueda Interesar

Por la presente certificamos que los señores REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL. RNC. 130-324824, y nuestra empresa mantenemos una relación comercial y de amistad satisfactoria. Como suplidores de nuestros equipos de climatización y mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la oficina, de los cuales estamos muy satisfechos.

Esta carta se expide para los fines de lugar, dado en Santo Domingo, a los veintidós (22) días del mes Marzo del año 2022.



María Leonor
Creditos y Cobros
RNC 130303881
Santo Domingo, R.D.





A Quien pueda interesar


Extendemos la presente, a los fines de certificar que la empresa **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL**, RNC NO. **130-324824**, realizó como subcontratista los trabajos de:

-Servicio de Mantenimiento Preventivo para Generadores Eléctricos de la Institución CAPGEFI, por un valor total de RD\$240,481.40 (Doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta un Pesos con 40/100).

-Servicio de Mantenimiento Preventivo Generador 500 Kw. INFOTEP, por un valor total de RD\$ 47,483.00 (Cuarenta siete mil cuatrocientos ochenta tres pesos con 00/100).

- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Generadores Eléctricos de la Institución (3 Generadores) Contraloría General de la Republica, Por un valor total de RD\$ 1,054,734.22 (Un millón cincuenta cuatro mil setecientos treinta cuatro pesos con 22/100).

Ave. Independencia, Km. 9, , Local 4, Sector Nordesa, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-534-6554 *





- **Servicio de mantenimiento preventivo Generadores eléctricos, EDEESTE.** Por un valor total de RD\$ 3,908,278.00 (Tres millones Novecientos ocho mil doscientos setenta ocho pesos con 00/100)

Dichos trabajos fueron recibidos satisfactoriamente de acuerdo a los cronogramas preestablecidos para este proyecto.

La presente se expide en Santo domingo D.N. a los Veintitrés días (23) días del mes de Marzo del año dos mil Veintidós (2022) .



Ing. Eléctrico

809-534-6554

809-224-1182





Refrieléctrico Agüero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL.
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824



CARTA PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA

REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S. R. L., Somos una empresa dedicada a los servicios de Ingeniería Civil desde su fundación en el año 2006. Ha sido nuestro compromiso servir y brindar servicios de calidad y responsabilidad a nuestros clientes. Contamos con un personal altamente capacitado.

Desde nuestros inicios de operaciones, hemos trabajado con esmero por entregar nuestro mayor esfuerzo en el área de la Construcción, siendo nuestros clientes los testigos de dichos resultados.





DATOS DE LA EMPRESA

- Razón Social : REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL,
- RNC : 130-324824
- Reg. Mercantil : 171076SD
- RPE : 8781
- Rubros : Maquinarias
Construcción y edificación
- Año de inicio de act : 2006
- Tipos de proyectos : Civiles y Eléctricos
- Teléfonos : 809-487-1012
- Dirección : Cacique C/11 No.30
Santo Domingo D. N., R. D.
- Código Postal : 11103
- E-mails : aguerosurielrefrielectricos@gmail.com

LISTADO DE ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

- FJ CON
- Constructora Cuevas, SRL
- CONSTRUFRIO DOMINICANA
- Frio Max
- Centro de Exportación e Inversión de la Rep.Dom.
- Comisión Nacional de Energía
- Hospital Marcelino Vélez
- ONAPI
- Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)
- PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA COSTA AZUL



- COMISION NACIONAL DE ENERGIA

- CONSTRUCTORA DHIMJA
- RESIDENCIAL MARIA GABRIELLA II
- RESIDENCIAL VALENTINA





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2428368

A QUIEN PUEDA INTERESAR



Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L** con RNC/Cédula **1-30-32482-4**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 21 días del mes de Abril del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: 2428368-12745462-52022
- Pin: 6057

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

Página

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 171076SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-30-32482-4

FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/01/2023

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 14/11/2006

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 07/11/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: 11 CASA 30

SECTOR: EL CACIQUE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO



DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): **NO REPORTADO**

TELÉFONO (2): **NO REPORTADO**

CORREO ELECTRÓNICO: **NO REPORTADO**

FAX: **NO REPORTADO**

PÁGINA WEB: **NO REPORTADO**

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, COMERCIO**

OBJETO SOCIAL: **SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION EN GENERAL.**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: **MATERIALES ELECTRICOS / DE REFRIGERACION, SERVICIOS DE MAQUINARIA**

ISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**



Página

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA	C/ KM. 11, DE LA SANCHEZ, 1RA. EDIF. B, PISO 4, APTO. 402, LA FERIA SANTO DOMINGO	001-1874393-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
ELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO	CALLE 11, CASA 30, EL CACIQUE SANTO DOMINGO	001-1119384-3	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,000.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA	Gerente	C/ KM. 11, DE LA SANCHEZ, 1RA. EDIF. B, PISO 4, APTO. 402, LA FERIA SANTO DOMINGO	001-1874393-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO	Gerente	CALLE 11, CASA 30, EL CACIQUE SANTO DOMINGO	001-1119384-3	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:



NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS REYNALDO PIÑEIRO MARCIA	C/ KM. 11, DE LA SANCHEZ, 1RA. EDIF. B, PISO 4, APTO. 402, LA FERIA SANTO DOMINGO	001-1874393-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
ELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO	CALLE 11, CASA 30, EL CACIQUE SANTO DOMINGO	001-1119384-3	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

Página

MONEDA REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL

NO. REGISTRO

216948



REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO



COMENTARIO(S)

COMUNIDAD MATRICULADA BAJO EL REGISTRO MERCANTIL NO.46415PSD EMITIDO POR EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO; MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA SIETE (07) MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), CAMBIO DOMICILIO HACIA ESTE REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA**

REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.

Capital Social AUTORIZADO: RD\$ 100,000.00

Registro Mercantil No.: 46415SD

Registro Nacional de Contribuyentes No.: 1-30-32482-4



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DECLARACION DE
CESION DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL,
S.R.L., CELEBRADA EL DÍA SIETE (7) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE
(2020).-**

En la provincia de Santo Domingo de Guzmán, siendo las diez horas de la mañana (10:00 A. M.) del día siete (7) de noviembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron en el domicilio social de la sociedad **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, ubicado en Santo Domingo Norte, RD., los accionistas de la Compañía **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, para integrar la presente asamblea, con la finalidad De modificar la composición accionaria de la sociedad.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11, de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos, se extendió la lista de asistencia de los socios concurrentes, que encabeza la presente acta y que contiene el número de acciones de cada uno, la cual fue firmada por todos los presentes o representados, y puesto a disposición de todos.

Presidida la Junta el señor **JASSON ALEX PEÑA RODRÍGUEZ**, como gerente de esta sesión, se comprobó según la lista de asistencia que la totalidad de las acciones que constituyen el capital social estaban representadas, y establecido así el quórum legal y estatutario, declaro abierta la sesión y se procedió a leer el Orden del Día que dice así:



AGENDA:

1. Aprobar la validez de la Junta para sesionar como Junta General Extraordinaria;
2. CONOCER Y APROBAR la modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales relativo

al Domicilio de esta sociedad comercial.

3. Ratificar el Contrato de **DECLARACION DE CESION DE ACCIONES** de MIL (1000) ACCIONES suscrito en fecha siete (7) de noviembre de dos mil veinte (2020) entre los señores señor **LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA Y FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO** y los señores **JASSON ALEX PEÑA RODRÍGUEZ Y ROSANNA MASIEL GARCIA**.
4. Ratificar la nueva composición societaria de la sociedad;
5. Designar a dos nuevas gerentes.

Luego de ser leída a todos los presentes en voz alta e inteligible la indicada agenda, se procedió a someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la misma y luego de un breve debate, fueron adoptadas las Resoluciones siguientes:



PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, **APRUEBA** en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarando esta Junta regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como Junta General Extraordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.



SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Extraordinaria de Socios de la sociedad **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, **ACEPTA** la modificación del artículo TRES (3ro) de los estatutos sociales de la sociedad de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, para en lo adelante el artículo el artículo referido rece de la siguiente manera:

ARTICULO 3. DOMICILIO SOCIAL. El domicilio social de la sociedad estará ubicado en la calle 11, Casa 30, El Cacique, Distrito Nacional, República Dominicana. La Gerencia de la sociedad podrá trasladar el domicilio social a otro lugar dentro del mismo municipio o provincia, al igual que establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, dentro y fuera del territorio nacional.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.**, **RATIFICA** en todas sus partes el Contrato de **DECLARACION DE CESION DE ACCIONES** de MIL (1000) ACCIONES suscrito en fecha siete (7) de noviembre de dos mil veinte (2020) entre los señores **LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA Y FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO** y los señores **JASSON ALEX PEÑA RODRÍGUEZ Y ROSANNA MASIEL GARCIA**.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.



CUARTA RESOLUCIÓN:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, S.R.L.** **RATIFICA** la nueva composición accionaria de la sociedad en virtud de los Contratos de Compraventa de Acciones Nominativas descritos y ratificados en las resoluciones arriba mencionadas; en consecuencia, la nueva composición accionaria es la siguiente:

ACCIONISTAS	CANTIDAD DE ACCIONES
LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA	500
FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO	500
TOTAL	1000



Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

QUINTA RESOLUCIÓN:



Se designa, como al efecto se designa, a los señores **LUIS REYNALDO PIÑEIRO GARCIA** y **FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO** como gerentes de la sociedad, por un periodo de seis (6) años, los cuales ejercerán sus funciones con todos los derechos y obligaciones, dentro del marco legal y los estatutos sociales de la empresa aprobados definitivamente por esta Asamblea y redactados de conformidad con las nuevas normas societarias previstas por la Ley 479- 08.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

El presidente exhortó a los accionistas a hacer uso de la palabra para tratar algún otro tema de interés, sin que ninguno de ellos hiciera uso de la misma, razón por la cual, la Mesa Directiva dio por terminada esta Junta, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los accionistas presentes y/o representantes en el lugar y fecha antes indicados.



JASSON ALEX PEÑA RODRÍGUEZ

ROSANNA MASIEL GARCIA



Certificada por:

JASSON ALEX PEÑA RODRÍGUEZ

Gerente

ROSANNA MASIEL GARCIA

Gerente

Nuevos socios

LUIS R. PIÑEIRO GARCIA

FELIPE B. MONTAS SUAZO

ORIGINALES	14-01-21	01:11:00
FECHA	55807	30415PSD
LETRAS	1	FUB 427
VALOR	200.00	
OTROS	FUS Y SOCIEDAD ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
OTROS	153977MO	



Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL.
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

B.DOCUMENTACION TECNICA





**LA CASA DE LOS
BREAKERS, SRL**
EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RNC: 1-0180411-4

SANTO DOMINGO, D.N.
22 DE ABRIL DE 2022

FICHA TECNICA ITA 600 AMP, 3F, 120/208V, 60 HZ, NEMA- 3R

- 2 Brk Motorizado con unidad de disparo 35 Kaic
- Embarrado de cobre 1½ X ¼ pulgs.
- Conectores 600 MCM doble
- Barra de Neutro con conectores al 50%
- Barra de Tierra con conectores al 30%
- Gabinete en tola G # 16 pintado al horno
- Elementos de control



Atentamente,

ING. EDUARDO ALVAREZ



Av. Gustavo Mejía Ricart. # 129, Apt. 1-A, Santo Domingo Rep. Dom.
Tel. 809-548-8289

DATOS TECNICOS TANQUE DE COMBUSTIBLE

TANQUE 500 GLS REDONDO

DIAMETRO	50
LARGO	60
ALTURA BASE	16
ESPESOR	3/32
MATERIAL	HIERRO NEGRO
PINTURA	OXIDO ROJO
LLENADO	2" NPT
SALIDA	½" NPT
RETORNO	½" NPT
RESPIRADERO	½" NPT
DRENAJE	½" NPT

EDIFICIO DEL MUFFLER / 2022





HIMOINSA



MODELO
HFW-175 T6
 GAMA INDUSTRIAL
 Insonorizado Estándar
 Powered by FPT_IVECO



E10



REFRIGERADOS POR AGUA



TRIFÁSICOS



60 Hz



NO CUMPLE EPA CUL A 3856



DIÉSEL



Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	ESP
Potencia	kVA	200	219
Potencia	kW	160	175
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.800	
Tensión Estándar	V	480/277	
Tensiones disponibles	V	208/120 - 220/127 - 380/220 - 440/254	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

01

HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001

Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
- 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- 2014/35/UE material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
- 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre.(modificada por 2005/88/CE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25°C, 30% humedad relativa.

Prime Power (PRP):

Según la norma ISO 8528-1:2018, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP):

Según la norma ISO 8528-1:2018, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de energía de la red o en condiciones de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

Cumple con un impacto de carga tipo G2 según la norma ISO 8528-3:2013

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 | info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Centros Productivos:

ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Filiales:

PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | UK | SINGAPUR | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |





HIMOINSA



MODELO
HFW-175 T6
 GAMA INDUSTRIAL
 Insonorizado Estándar
 Powered by FPT_IVECO

Especificaciones de Motor 1.800 r.p.m.

SERVICIO		PRP	ESP
Potencia Nominal	kW	172,7	190
Fabricante		FPT_IVECO	
Modelo		NEF67TM4	
Tipo de Motor		Diesel 4 tiempos	
Tipo de Inyección		Directa	
Tipo aspiración		Turboalimentado y post-enfriado	
Clindros, número y disposición		6-L	
Diámetro x Carrera	mm	104 x 132	
Cilindrada total	L	6,7	
Sistema de refrigeración		Líquido (agua + 50% glicol)	
Especificaciones del aceite motor		ACEA E3 - E5	
Relación de compresión		17,5:1	
Consumo combustible ESP	l/h	44,2	
Consumo combustible 100 % PRP	l/h	40,1	
Consumo combustible 80 % PRP	l/h	32,5	
Consumo combustible 50 % PRP	l/h	20,7	
Consumo máximo de aceite a plena carga		0,5 % del consumo de combustible	
Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros)	L	17,2	
Cantidad total de líquido refrigerante	L	25,5	
Regulador	Tipo	Mecánico	
Filtro de Aire	Tipo	Seco	
Diámetro interior de salida de escape	mm	70,3	

02

Alternador

DATOS GENERADOR SINCRONO		
Fabricante		STAMFORD
Polos	Nº	4
Tipo de conexión (estándar)		Estrella - Serie
Tipo de acoplamiento		S-3 11"1/2
Grado de protección aislamiento	Clase	Clase H
Grado de protección mecánica (según IEC-34-5)		IP23
Sistema de excitación		Autoexcitado, sin escobillas
Regulador de tensión		A.V.R. (Electrónico)
Tipo de soporte		Monopallier
Sistema de acoplamiento		Disco Flexible
Tipo de recubrimiento		Estándar (Impermeación en vacío)





HIMOINSA

MODELO
HFW-175 T6
 GAMA INDUSTRIAL
 Insonorizado Estándar
 Powered by FPT_IVECO

Datos de Instalación

Sistema De Escape

Máx. temperatura gas de escape	°C	700
Máxima contrapresión aceptable	kPa	5
Diámetro exterior salida escape	mm	120
Calor Evacuado por el escape	KCal/Kwh	800

Cantidad De Aire Necesaria

Máximo caudal de aire necesario para la combustión	m ³ /h	750
Caudal de aire ventilador motor	m ³ /s	4,8
Caudal aire ventilador alternador	m ³ /s	0,617

Sistema De Puesta En Marcha

Potencia de arranque	kW	3
Potencia de arranque	CV	4,08
Batería recomendada	Ah	100
Tensión Auxiliar	Vcc	12

03

Sistema De Combustible

Tipo de combustible		Diésel
Depósito combustible	L	450
Otras capacidades de depósito de combustible	L	600, 1.100





HIMOINSA

MODELO
HFW-175 T6
 GAMA INDUSTRIAL
 Insonorizado Estándar
 Powered by FPT_IVECO

Dimensiones



E10

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	3.300
(H) Alto	mm	1.956
(W) Ancho	mm	1.200
Volumen de embalaje máximo	m ³	7,75
(*) Peso con líquidos en radiador y cárter	kg	2.175
Capacidad del depósito	L	450
Autonomía	Horas	14
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	68 ± 2,4

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de plástico)

Himoinsa se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Pesos y medidas basadas en los productos estándar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.

Diseño industrial bajo patente.



Distribuidor local





Dimensiones de Otras Versiones Disponibles

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	3.300
(H) Alto	mm	1.956
(W) Ancho	mm	1.200
Volumen de embalaje máximo	m ³	7,75
(*) Peso con líquidos en radiador y cárter	kg	2.265
Capacidad del depósito	L	600
Autonomía	Horas	18
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	68 ± 2,4
(*) (con accesorios estándar)		

VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	3.300
(H) Alto	mm	2.179
(W) Ancho	mm	1.200
Volumen de embalaje máximo	m ³	8,63
(*) Peso con líquidos en radiador y cárter	kg	2.430
Capacidad del depósito	L	1.100,0
Autonomía	Horas	34
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	68 ± 2,4
(*) (con accesorios estándar)		

VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)





HIMOINSA

CUADROS DE CONTROL

M5

Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y diferencial con CEM7. Central digital CEM7




MODELO
HFW-175 T6

GAMA INDUSTRIAL
Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO



AS5


Cuadro automático SIN conmutación y SIN control de red con central CEM7. (*) Opción AS5 con central CEA7. Cuadro automático SIN conmutación y CON control de red.

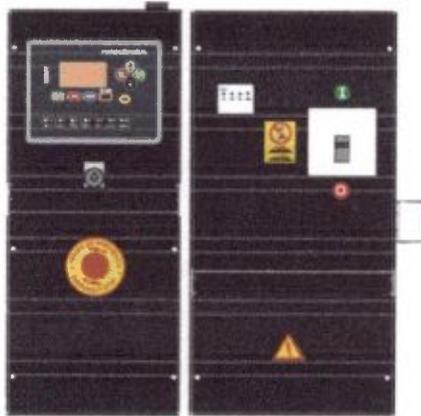

06

CC2

Armario de Conmutación Himoinsa CON visualización. Central digital CEC7

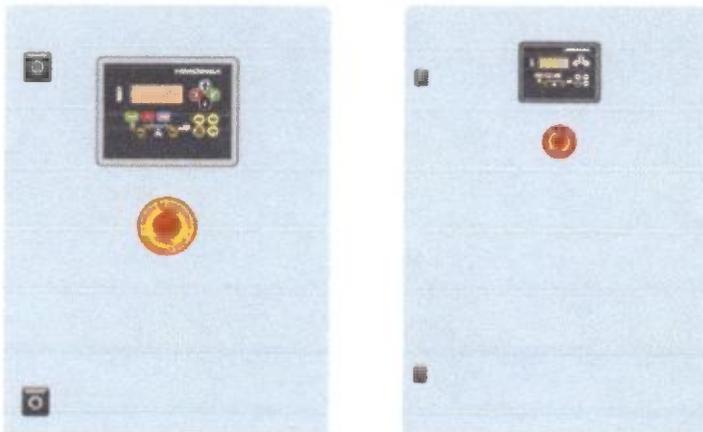




HIMOINSA

CUADROS DE CONTROL

AS5 + CC2

Cuadro automático CON conmutación y CON control de red. La visualización estará en el grupo y en el armario. Central digital CEM7+CEC7

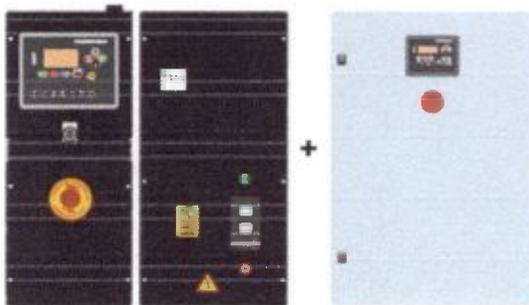


MODELO HFW-175 T6

GAMA INDUSTRIAL
Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO



AC5

Cuadro automático por fallo de red. Armario en pared CON conmutación y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje). Central digital CEA7

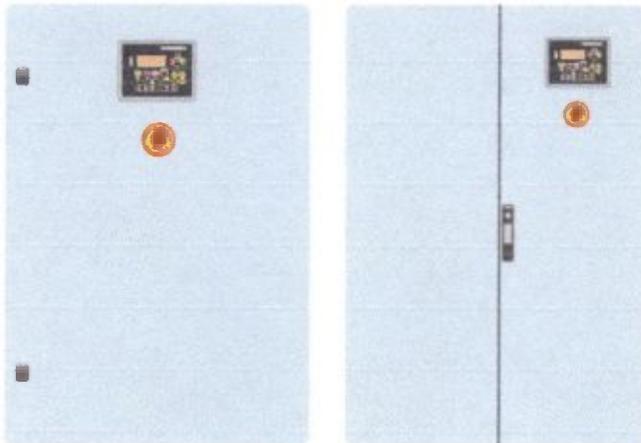



Características de la Central de Control (I)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Lecturas de grupo	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Tensión entre fases	•	•	•	
Tensión entre fase y neutro	•	•	•	
Intensidades	•	•	•	
Frecuencia	•	•	•	
Potencia aparente (kVA)	•	•	•	
Potencia activa (kW)	•	•	•	
Potencia reactiva (kVAr)	•	•	•	
Factor de Potencia	•	•	•	•

Lecturas de red	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Tension entre fases	x	•	•	•
Tensión entre fase y neutro	x	•	•	•
Intensidades	x	•	•	•
Frecuencia	x	•	•	•
Potencia aparente	x	•	x	x
Potencia activa	x	•	x	x
Potencia reactiva	x	•	x	x
Factor de Potencia	x	•	x	x

Lecturas de motor	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Temperatura de refrigerante	•	•	x	
Presión de aceite	•	•	x	
Nivel de combustible (%)	•	•	x	
Tensión de batería	•	•	x	
R.P.M.	•	•	x	
Tensión alternador de carga de batería	•	•	x	•

Protecciones de motor	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Alta temperatura de agua	•	•	x	•
Alta temperatura de agua por sensor	•	•	x	•
Baja temperatura de motor por sensor	•	•	x	•
Baja presión de aceite	•	•	x	•
Baja presión de aceite por sensor	•	•	x	•
Bajo nivel de agua	•	•	x	•
Parada inesperada	•	•	x	•





Características de la Central de Control (II)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Protecciones de motor	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Reserva de combustible	•	•	x	•
Reserva de combustible por sensor	•	•	x	•
Fallo de parada	•	•	x	•
Fallo de tensión de batería	•	•	x	•
Fallo alternador carga batería	•	•	x	•
Sobrevelocidad	•	•	x	•
Subfrecuencia	•	•	x	•
Fallo de arranque	•	•	x	•
Parada de emergencia	•	•	•	•
Protecciones de alternador	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Alta frecuencia	•	•	•	•
Baja frecuencia	•	•	•	•
Alta tensión	•	•	•	•
Baja tensión	•	•	•	•
Cortocircuito	•	•	x	•
Asimetría entre fases	•	•	•	•
Secuencia incorrecta de fases	•	•	•	•
Potencia inversa_Inverse	•	•	x	•
Sobrecarga	•	•	x	•
Caída de señal de grupo	•	•	•	•
Contadores	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Cuenta horas total	•	•	•	•
Cuenta horas parcial	•	•	•	•
Kilowatímetro	•	•	•	•
Contador de arranques válidos	•	•	•	•
Contador de arranques fallidos	•	•	•	•
Mantenimiento	•	•	•	•
Comunicaciones	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
RS232	•	•	•	•
RS485	•	•	•	•
Modbus IP	•	•	•	•
Modbus	•	•	•	•





Características de la Central de Control (III)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Comunicaciones	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
CCLAN	•	•	x	•
Software para PC	•	•	•	•
Módem analógico	•	•	•	•
Módem GSM/GPRS	•	•	•	•
Pantalla remota	•	•	x	•
Telesenal	• (8 + 4)	• (8 + 4)	x	• (8 + 4)
J1939	•	•	x	•
Prestaciones	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Histórico de alarmas	• (10) / (opc. +100)			
Arranque externo	•	•	•	•
Inhibición de arranque	•	•	•	•
Arranque por fallo de red	x	•	•	•
Arranque por normativa EJP	•	•	x	•
Control de pre-calentamiento de motor	•	•	x	•
Activación de contactor de grupo	•	•	•	•
Activación de contactor de Red y Grupo	x	•	•	•
Control del trasiego de combustible	•	•	•	•
Control de temperatura de motor	•	•	•	•
Marcha forzada de grupo	•	•	•	•
Alarmas libres programables	•	•	x	•
Función de arranque de grupo en modo test	•	•	•	•
Salidas libres programables	•	•	x	•
Multiligüe	•	•	•	•
Aplicaciones especiales	CEM 7	CEA 7	CEC 7	CEM7 + CEC7
Localización GPS	•	•	x	•
Sincronismo	•	•	x	•
Sincronismo con la red	•	•	x	•
Eliminación del segundo	•	•	x	•
RAM7	•	•	x	•
Panel repetitivo	•	•	x	•
Reloj programador	•	•	x	•





Características de Grupo Electrónico

Motor

- Motor diesel
- 4 tiempos
- Refrigerado por agua
- Arranque eléctrico 12V
- Radiador con ventilador soplante
- Filtro decantador (nivel no visible)
- Regulación mecánica
- Filtro de aire en seco
- Protecciones de partes calientes
- Protecciones de partes móviles
- Opcional :
 - Bulbos de ATA
 - Bulbos de BPA
 - Sensor de nivel agua radiador



Alternador

- Autoexcitado y autorregulado
- Protección IP23
- Aislamiento clase H



Sistema Eléctrico

- Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración)
- Protección magnetotérmica tripolar
- Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica
- Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática)
- Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática)
- Alternador de carga de baterías con toma de tierra
- Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)
- Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)
- Opcional :
 - Desconector de batería/s

Versión Insonoro

- Chasis Acero
- Amortiguadores antivibratorios



HIMOINSA

MODELO
HFW-175 T6
GAMA INDUSTRIAL
Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO

Características de Grupo Electrónico

Versión Insonoro

- Tanque de combustible
 - Aforador de nivel de combustible
 - Pulsador parada de emergencia
 - Carrocería fabricada con chapa de alta calidad
 - Alta resistencia mecánica
 - Bajo nivel de emisiones sonoras
 - Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad
 - Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico
 - Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
 - Gancho de izado reforzado para elevación con grúa
 - Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos)
 - Tapón drenaje depósito
 - Tapón drenaje chasis
 - Chasis predispuesto para instalación de kit móvil
 - Silencioso residencial de acero de -35db(A)
 - Kit de extracción de aceite del cárter
 - Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico
 - Protección IP conforme a ISO 8528-13:2016
- Opcional :
- Válvula de 3 vías para suministro externo de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8")
 - Bomba de trasiego de combustible





HIMOINSA

MODELO
HFW-175 T6
GAMA INDUSTRIAL
Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO

Resumen PDF

Creado : 25/06/2018 12:17

Autor : Himoinsa

Total páginas : 13

Tipo Informe : Ficha Técnica - Gama industrial

Generado por : Dpto. Ingeniería Himoinsa

Página 1. Datos de Grupo

Página 2. Especificaciones Motor, Especificaciones Alternador,

Página 3. Datos de instalación

Página 4. Dimensiones

Página 5. Dimensiones de Otras Versiones Disponibles

Página 6. Cuadros de Control

Página 7. Cuadros de Control

Página 8. Características de la Central de Control (I)

Página 9. Características de la Central de Control (II)

Página 10. Características de la Central de Control (III)

Página 11. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 12. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 13. Resumen PDF



Santo Domingo, D. N.

21 de Abril de 2022

Señores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

Asunto:

CARTA DE GARANTIA



Distinguidos Señores:

Quien suscribe **FELIPE MONTAS**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de identidad no. **001-11193843**, en calidad de Representante legal de la Compañía **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL**, SRL, RNC No. **130-324824**, RPE No. **8781**, a través de la presente aceptamos cumplir con el proyecto de ADQUISICION INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 150 KILOVATIOS, UN TRANSFER SWITCH DE 600 AMPERES, ACCESORIOS PARA INSTALACION, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 500 GALONES Y BASE PARA COLOCAR PLANTA (PLATEA), PARA SER INSTALADO EN NAVE DE 4000 MTS CUADRADOS, UBICADA EN EL KM 22 DE LA CARRETERA DUARTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. Del Proceso de Referencia: **CP-CPJ-BS-03-2022**, con las siguientes Especificaciones:

- GARANTIA DE DOS (2) AÑOS O 2000 HORAS EN REGIMEN STANBY PARA LA PLANTA ELECTRICA.
- TRANSFER SWITCH DOS (2) AÑOS
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DOS (2) AÑOS

Saludos cordiales,

